


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

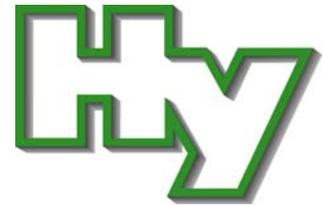

Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Stadtwerke Lippstadt GmbH
Postfach 2525
59535 Lippstadt

Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl -265
Telefax -212
E-Mail m.kirchrath@hyg.de
Internet www.hyg.de
Ansprechpartner: Herr Kirchrath

Buch-Nr.: 27600/2009/km
Probenehmer: Meinhardt

Gelsenkirchen. 24.11.2009

Betr.: Wasseruntersuchung / TrinkwV 2001

Veranl.: Dauerauftrag vom 05.02.1997, Ergänzung vom 06.09.2006

Probenahmedatum: 09.11.2009 10:20 Uhr **Untersuchungsbeginn:** 09.11.2009 16 Uhr

Probenahmeort: Lippstadt

Objektbezeichnung: Wasserwerk Lipperbruch

Bezeichnung der Probe: Zh. Trinkwasser

Mikrobiologische Untersuchungsparameter

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methode	Messwert	Grenzwert bzw. Anforderung gem. TrinkwV vom 21.05.2001
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml	TrinkwV 1990	0	20
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml	TrinkwV 1990	0	100
Coliforme Bakterien KBE/100 ml	DIN EN ISO 9308-1	0	0
E.coli KBE/100 ml	DIN EN ISO 9308-1	0	0
Enterokokken KBE/100 ml	DIN EN ISO 7899-2	0	0

TrinkwV 2001 Anlage 2 Teil 1

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methode	Messwert	Grenzwert bzw. Anforderung gem. TrinkwV vom 21.05.2001
Fluorid mg/l	DIN 38405-D4	0,13	1,5
Nitrat mg/l	DIN EN ISO 13395	2	50

TrinkwV 2001 Anlage 2 Teil 2

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methode	Messwert	Grenzwert bzw. Anforderung gem. TrinkwV vom 21.05.2001
Nitrit mg/l	DIN EN ISO 13395	0,01	0,1

Die Ergebnisse und Bewertungen beziehen sich auf die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.



DAP-PL-2548.00

Betr.: Wasseruntersuchung / TrinkwV 2001

Veranl.: Dauerauftrag vom 05.02.1997, Ergänzung vom 06.09.2006

Probenahmedatum: 09.11.2009 10:20 Uhr **Untersuchungsbeginn:** 09.11.2009 16 Uhr

Probenahmeort: Lippstadt

Objektbezeichnung: Wasserwerk Lipperbruch

Bezeichnung der Probe: Zh. Trinkwasser

TrinkwV 2001 Anlage 3

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methode	Messwert	Grenzwert bzw. Anforderung gem. TrinkwV vom 21.05.2001	
Aluminium gesamt	mg/l	Hy-W-1	0,01	0,2
Ammonium	mg/l	DIN EN ISO 11732	0,01	0,5
Chlorid	mg/l	DIN EN ISO 15682	58	250
Eisen, gesamt	mg/l	Hy-W-5	0,02	0,2
Färbung (spektraler Absorp.Koeff. 436 nm)	1/m	EN ISO 7887	<0,1	0,5
Geschmack, qualitativ		TrinkwV 2001	ohne	ohne
elektrische Leitfähigkeit 20°C	µS/cm	DIN EN 27888	631	2500
Mangan, gesamt	mg/l	Hy-W-8	<0,005	0,05
Natrium	mg/l	HY-W-11	32	200
gesamt org. geb. Kohlenstoff	mg/l	DIN EN 1484	3,7	
Sulfat	mg/l	Hy-W-13	67	240
Trübung, quantitativ	NTU	DIN EN ISO 7027	0,44	1,0
pH-Wert		DIN 38404-C5	7,22	6,5-9,5
Temperatur bei Best. pH-Wert	°C	DIN 38404-C4	23,4	

zusätzliche Untersuchungsparameter

Bezeichnung und Einheit der Messgrößen	Methode	Messwert	Grenzwert bzw. Anforderung gem. TrinkwV vom 21.05.2001	
Geruch, qualitativ		TrinkwV 2001	ohne	ohne
Säurekapazität bis pH 4.3	mmol/l	DIN 38409-H7	4,47	
Karbonathärte	°dH	DIN 38409-H7	12,5	
Calcium	mg/l	Hy-W-3	116,8	
Magnesium	mg/l	Hy-W-7	5,2	
Gesamthärte	°dH	berechnet	17,5	

Hinsichtlich der festgestellten mikrobiologischen, physikalischen und chemischen Untersuchungsergebnisse entspricht das Wasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und ist insoweit aus hygienisch-medizinischer Sicht **nicht zu beanstanden**.

Durchschrift:

Kreis Soest, Gesundheitsamt

Der Direktor des Instituts

i. A.



(Dr. rer. nat. Koch)
Sachbearbeiter